


Instalacja gniazd i przycisków p. poż.

rzut parteru - skala 1:100

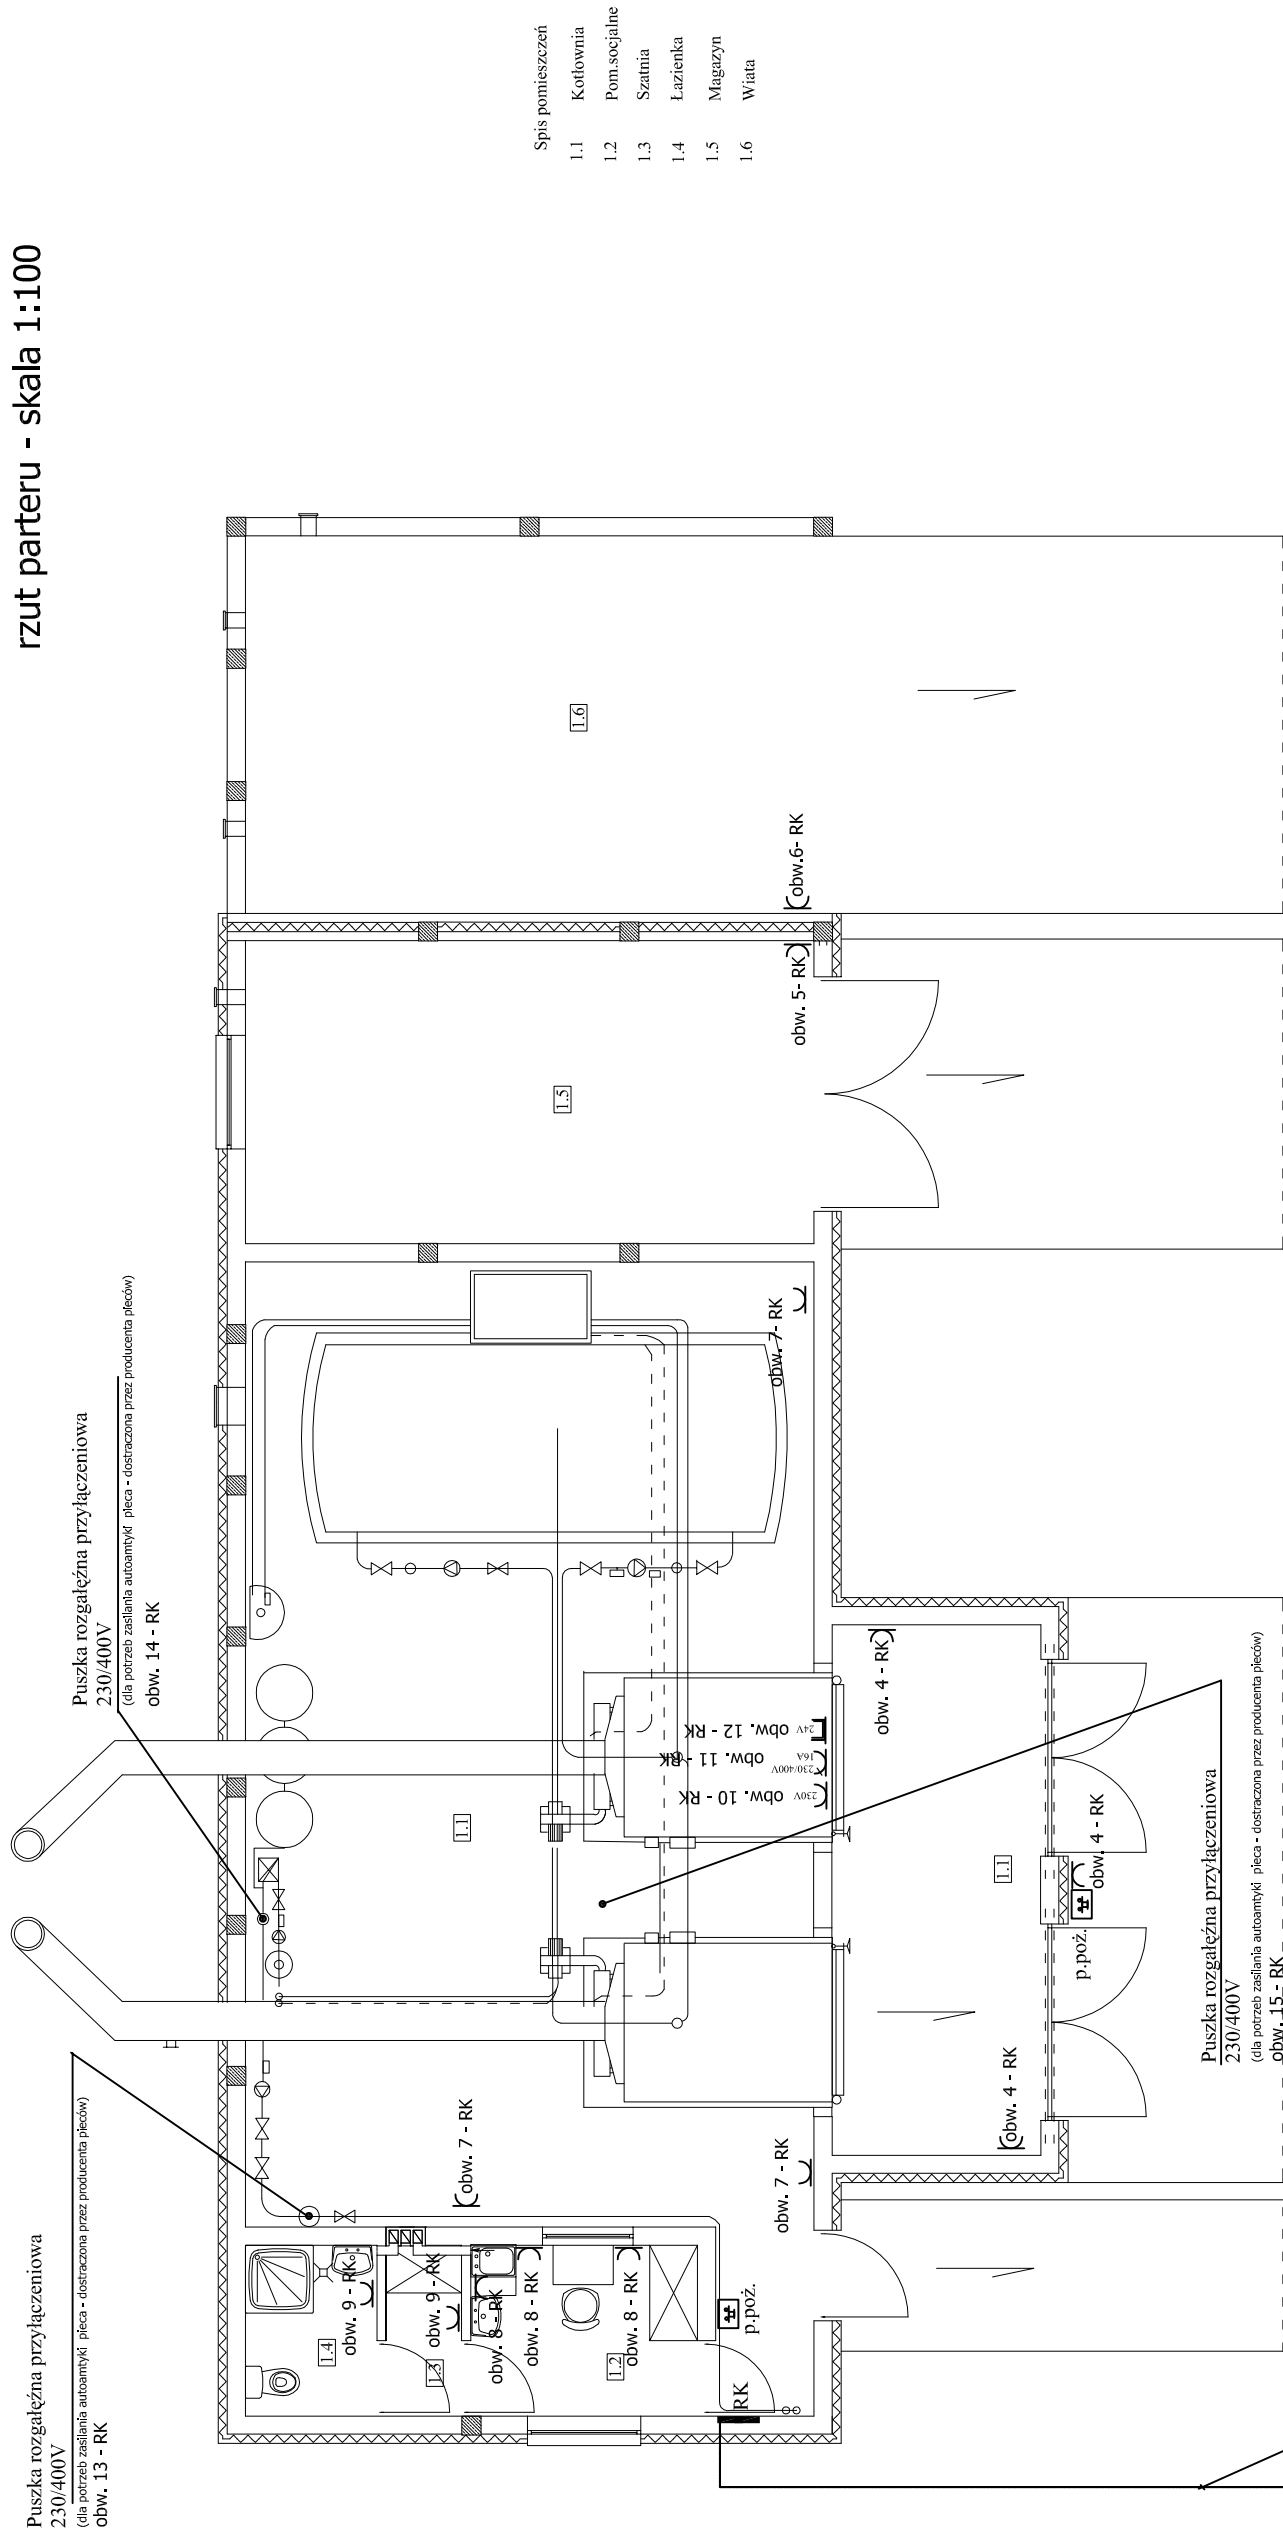

wewnętrzna linia zalicznikowa YKY 5x35mm²
do RS w budynku Hali Sportowej

OBIEKT	BUDYNEK KOTŁOWNI W MIEJSCOWOŚCI RYCHNOWY - DZIAŁKA NR 77/3		RYS. NR E2
			SKALA 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Wewnętrzna instalacja elektryczna Instalacja gniazd i przycisków p. poż. - rzut parteru		DATA 01.07.2009r.
	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE	podpis
PROJEKTANT	Elektryczna	mgr. inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002	
SPRAWDZAJĄCY	Elektryczna	inż. Zenon Trąbała upr. bud. nr UAN–NB–7210/253/87	

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.