


Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego

rzut parteru - skala 1:100

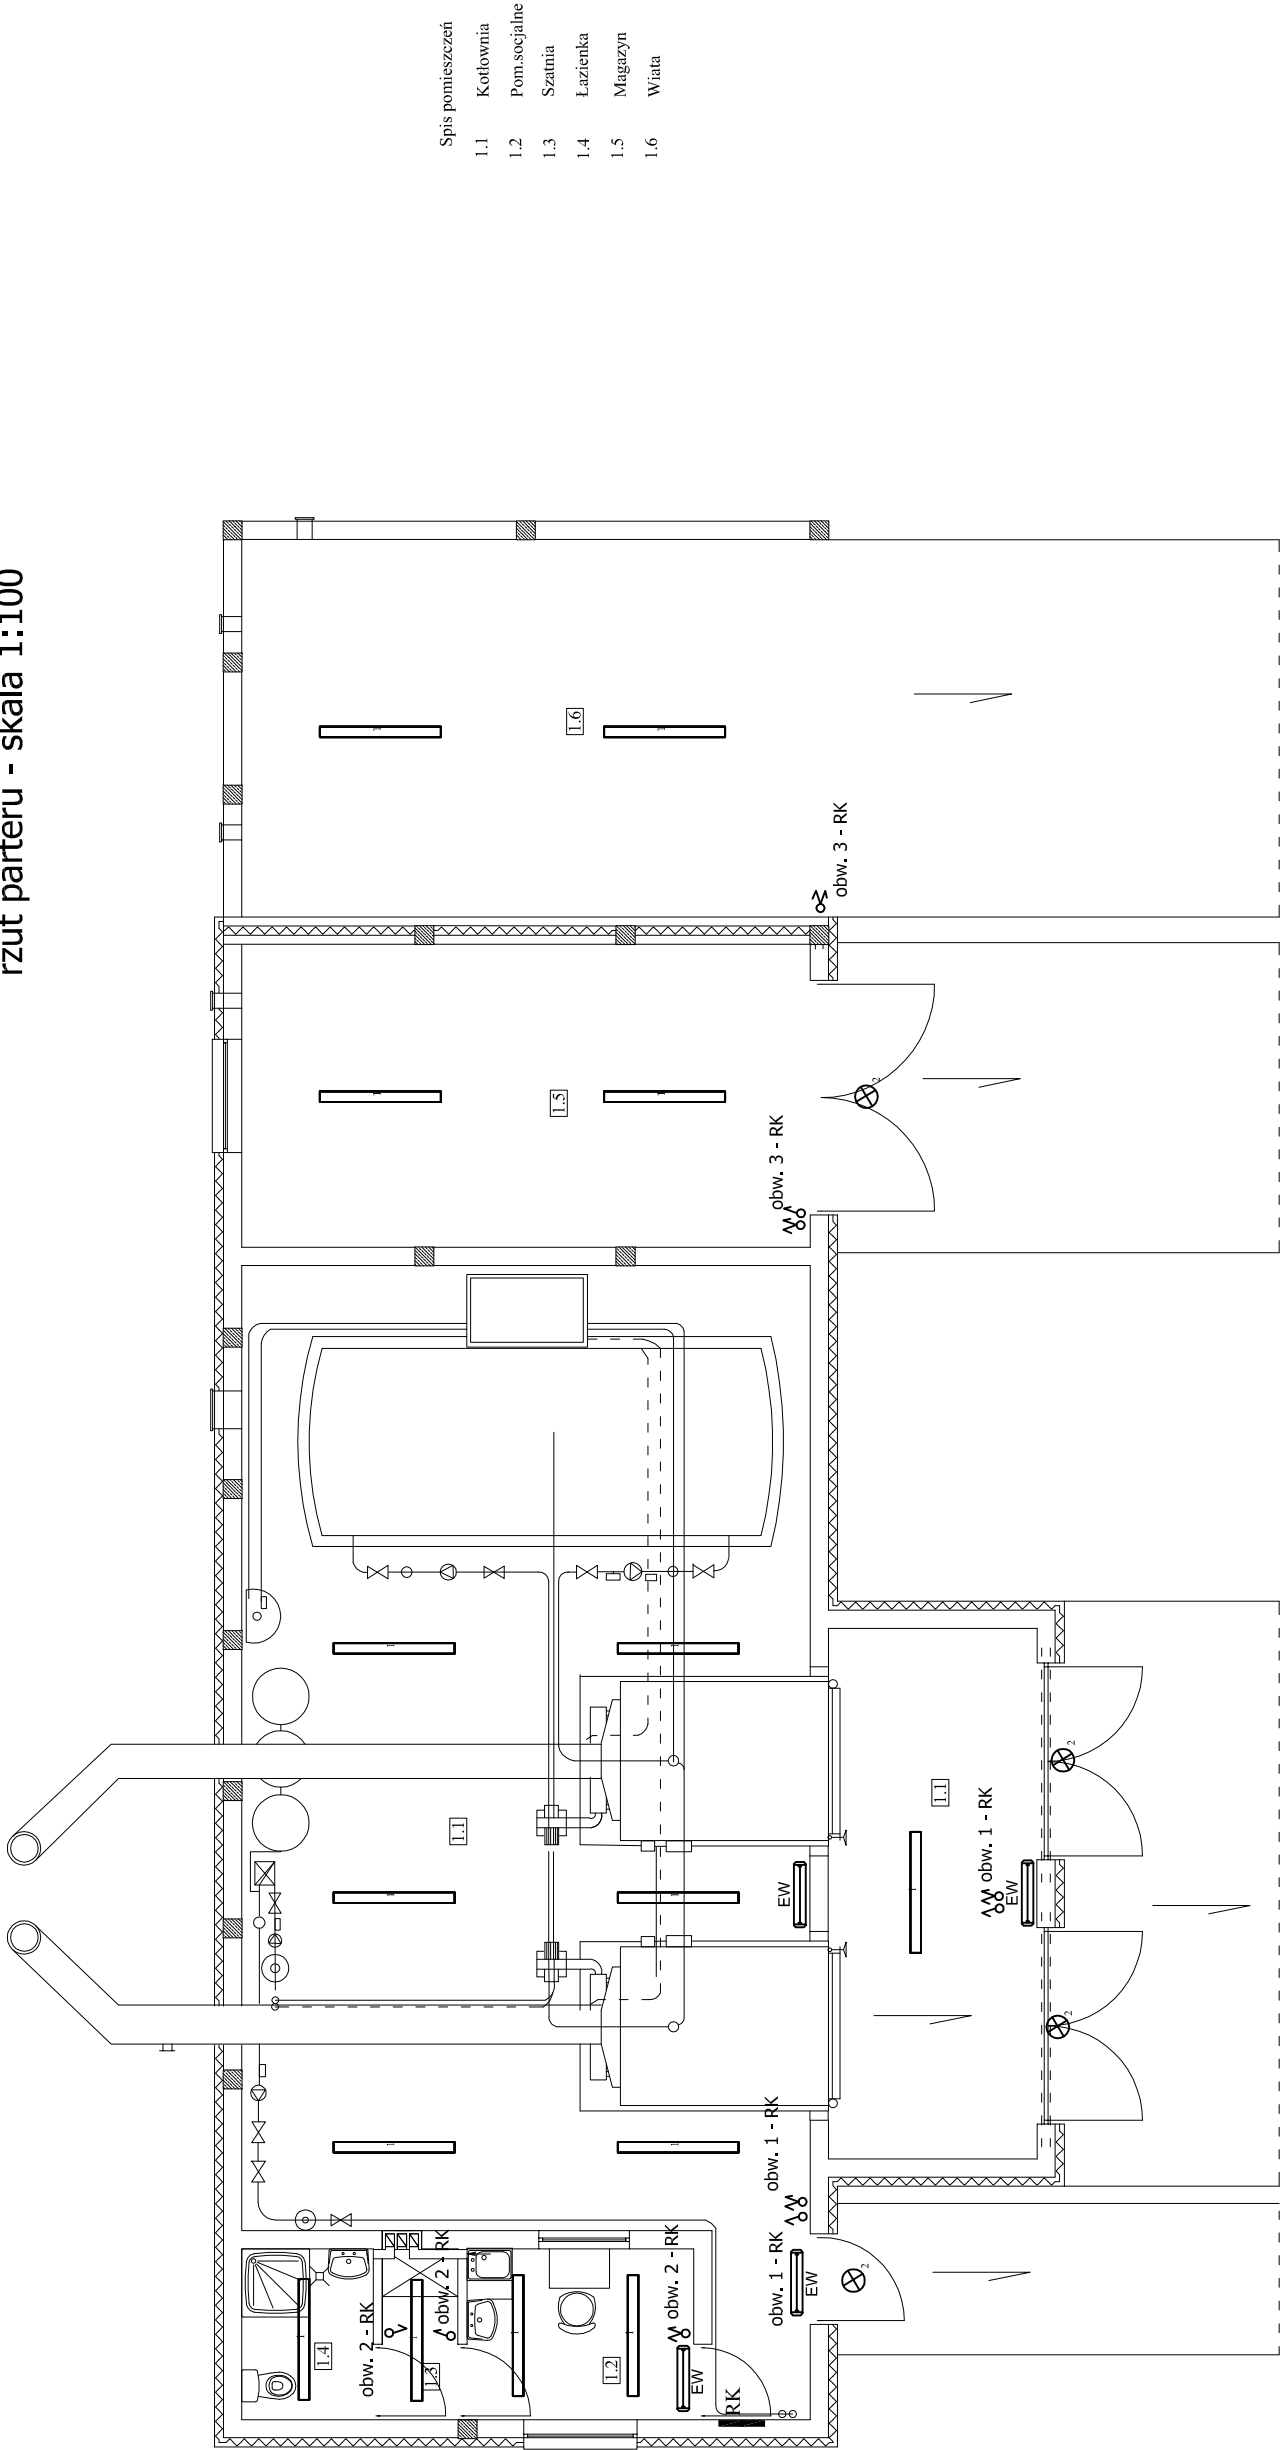

Spis oprow

- | | | | |
|---|------|--|--------------------|
| 1 | 13 * | Philips Pacific TCW216 2xTL-D58W/840 HF (110.0 W) | |
| 2 | 4 * | Oprawa zewnętrzna żarowa o IP min 44 - dobór wg. decyzji inwestora | |
| | | EW | Oprawa ewakuacyjna |

OBIEKT	BUDYNEK KOTŁOWNI W MIEJSCOWOŚCI RYCHNOWY - DZIAŁKA NR 77/3		RYS. NR E3
	Wewnętrzna instalacja elektryczna		SKALA 1:100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego - rzut parteru		DATA 01.07.2009r.
	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE	podpis
PROJEKTANT	Elektryczna	mgr. inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002	
SPRAWDZAJĄCY	Elektryczna	inż. Zenon Trąbała upr. bud. nr UAN-NB-7210/253/87	

Uwaga: Typ przewodu podano na schemacie ideowym.